



Messkonzept SWN Nr. 7.1

Kombination EEG-Anlage Eigenverbrauch bis 30.07.2014 mit EEG-Anlage ab 01.08.2014

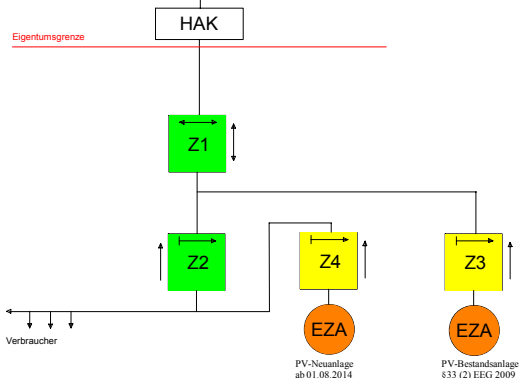

Messkonzept SWN Nr. 7.2


Kombination EEG-Anlage Eigenverbrauch bis 30.07.2014 mit EEG-Anlage ab 01.08.2014

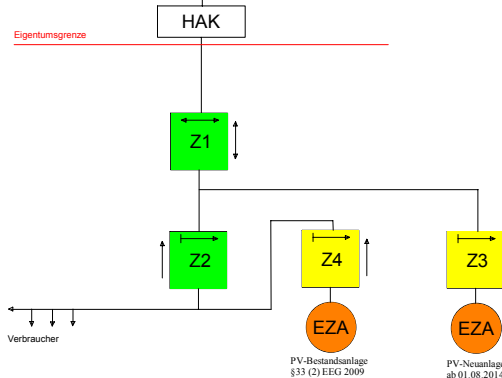

Messkonzept SWN Nr. 8

Kombination aus PV-Eigenverbrauch und EEG in kaufm. bilanzieller Weitergabe


Z1 bis Z3 sind als Lastgangmessung fernauslesbar auszuführen.
Z2 und Z3 bis 20kW als 1/4h Zählerstandgangmessung möglich

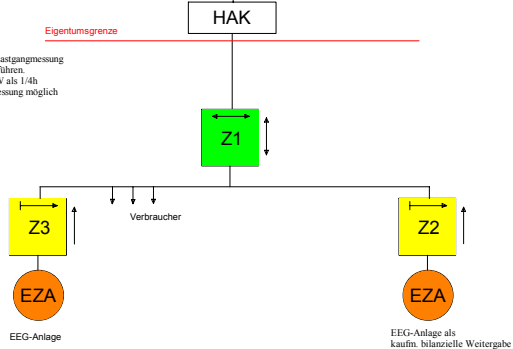

Messkonzept SWN Nr. 11

Kombination KWKG- und PV-Überschuss

Z1 bis Z3 sind als Lastgangmessung fernauslesbar auszuführen.
Z2 und Z3 bis 20kW als 1/4h Zählerstandgangmessung möglich



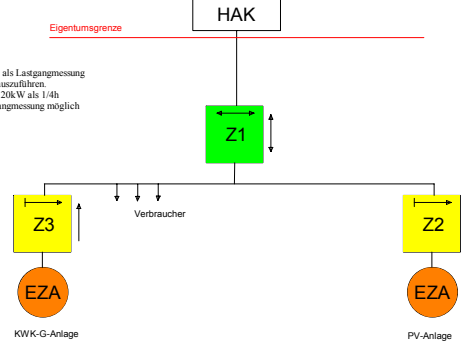


Messkonzept SWN Nr. 40

Dieses Messkonzept wird derzeit nicht angeboten

Hinweise & Anmerkungen an den VNB:

Legende



Bitte zutreffendes Messkonzept ankreuzen!

Betreiber der Anlage

Standort der Anlage